

DAIKIN



MONTAJ ELKITABI

R410A Split Serisi

INVERTER



**FDXS25F2VEB
FDXS35F2VEB
FDXS50F2VEB
FDXS60F2VEB**

CE - DECLARATION-OF-COMFORMITY
 CE - KONFORMITÄTSPRÄKLÄRUNG
 CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
 CE - CONFORMITEITSVERKLARING

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (en) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates;
- 02 (e) erklärt auf seiner alleinigen Verantwortung das die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist;
- 03 (f) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration;
- 04 (nl) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft;
- 05 (e) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración;
- 06 (i) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione;
- 07 (en) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αφορά αυτή η παρούσα δήλωση;
- 08 (e) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere;

FDXS25F2VEB, FDXS35F2VEB, FDXS50F2VEB, FDXS60F2VEB,

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
- 02 (de) den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entsprochen/sprechen, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden;
- 03 sont conformes à la(s) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;
- 06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni;
- 07 είναι σύμφωνα με το(ι) ακόλουθό(ι) πρότυπο(ι) ή/και έγγραφο(ι) κανονιστικό(ι) ή προπαρασκευαστικό(ι) σύμφωνα με τις οδηγίες μας;
- 08 (en) are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
- 09 conformen met de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 10 under rättgälselse at bestemmelse nr 1;
- 11 enligt vilkoren i;
- 12 gitt i henhold til bestemmelserne i;
- 13 underlagt de betingelserne i;
- 14 underlagt de betingelserne i;
- 15 prema odredbama;
- 16 követeli az/;
- 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw;
- 18 in urma prevederilor;
- 19 ob upotrebljenju dobit;
- 20 v skladu s navodili;
- 21 engepunkt i betingelserne i;
- 22 i henhold til bestemmelserne i;
- 23 i henhold til bestemmelserne i;
- 24 i henhold til bestemmelserne i;
- 25 i henhold til bestemmelserne i;

EN60335-2-40,

- 01 gemäß den Vorschriften der;
- 02 conformément aux stipulations des;
- 03 overeenkomstig de bepalingen van;
- 04 siguiendo las disposiciones de;
- 05 secondo le prescrizioni per;
- 06 при соблюдении положений;
- 07 в соответствии с положениями;
- 08 in urma prevederilor;
- 09 conformen met de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 10 under rättgälselse at bestemmelse nr 1;
- 11 enligt vilkoren i;
- 12 gitt i henhold til bestemmelserne i;
- 13 underlagt de betingelserne i;
- 14 underlagt de betingelserne i;
- 15 prema odredbama;
- 16 követeli az/;
- 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw;
- 18 in urma prevederilor;

CE - DECLARACÃO-DE-CONFORMIDADE
 CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СОТВЕТСТВИИ
 CE - OVERENSTEMMELSESERKLÄRING
 CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - IZJAVA-O-USKLADNOSTI
 CE - MEGFELELŐSÉG-NYILATKOZAT
 CE - DEKLARACJA-ZGODNOSCI
 CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
 CE - VASTAVUSDEKLARACIJA
 CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ
 CE - UYUMLUK-BILDIRISI

- 09 (en) заявляет исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление;
- 10 (en) erklærer under ensensvar, at klimaanlægsmødelne, som denne deklaration vedrører;
- 11 (s) deklarerar i egenkap av hvarsdelsvis, at luftkondisjonermodellene som berøres av denne deklaration innebærer at;
- 12 (en) erklærer et fuldstændigt ansvar for at de luftkonditioneringsmodeller som berøres af denne deklaration, innebærer at;
- 13 (en) ilmoittaa yksinomaan omista vastuistaan, että läänän ilmastuksen laitteiden mallit, joihin tämä julistus liittyy, sisältävät sellaisia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa vaaran ihmisten terveydelle;
- 14 (cz) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace k nimž se toto prohlášení vztahuje;
- 15 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les modèles de climatiseurs, à qui se réfère cette déclaration, sont conformes à la norme EN 60335-2-40;
- 16 (e) teljes felelősséggel tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre a nyilatkozat vonatkozik;
- 17 (en) deklarije na vlastnu odgovornost, da modely klimatizacije, na koje se odnosi ova izjava, odgovaraju normi EN 60335-2-40;
- 18 (en) deklarije pod svoje odgovornosti, da modely klimatizacije, na koje se odnosi ova izjava, odgovaraju normi EN 60335-2-40;
- 19 (en) deklarije pod svoje odgovornosti, da modely klimatizacije, na koje se odnosi ova izjava, odgovaraju normi EN 60335-2-40;
- 20 (en) deklarije pod svoje odgovornosti, da modely klimatizacije, na koje se odnosi ova izjava, odgovaraju normi EN 60335-2-40;
- 21 (en) deklarije na svoju odgovornost, da modely klimatizacije, na koje se odnosi ova izjava, odgovaraju normi EN 60335-2-40;
- 22 (en) deklarije na svoju odgovornost, da modely klimatizacije, na koje se odnosi ova izjava, odgovaraju normi EN 60335-2-40;
- 23 (en) deklarije na svoju odgovornost, da modely klimatizacije, na koje se odnosi ova izjava, odgovaraju normi EN 60335-2-40;
- 24 (en) deklarije na svoju odgovornost, da modely klimatizacije, na koje se odnosi ova izjava, odgovaraju normi EN 60335-2-40;
- 25 (en) deklarije na svoju odgovornost, da modely klimatizacije, na koje se odnosi ova izjava, odgovaraju normi EN 60335-2-40;

- 16 megjelölnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják;
- 17 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják;
- 18 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják;
- 19 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják;
- 20 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják;
- 21 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják;
- 22 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják;
- 23 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják;
- 24 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják;
- 25 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják;

**Low Voltage 2006/95/EC
 Machinery 2006/42/EC **
 Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC ***

- 01 Directives, as amended;
- 02 Direktiv, gemäß Änderung;
- 03 Directives, telles que modifiées;
- 04 Richtlijnen, zoals gewijzigd;
- 05 Direktivas, según lo emmendado;
- 06 Direktive, come da modifica;
- 07 Директиви, откъдето е направена промяна;
- 08 Direktivas, conforme alteração em;
- 09 Директив, с всички поправки;
- 10 Direktiv, med senere ændringer;
- 11 Direktiv, med foretagne ændringer;
- 12 Direktiv, med foretagne ændringer;
- 13 Direktiv, med foretagne ændringer;
- 14 Direktiv, med foretagne ændringer;
- 15 Snjemeica, kako je izmijenjeno;
- 16 irányelvek, amelyek módosítását követik;
- 17 z późniejszych poprawkami;
- 18 Direktivo, s amandamentele respective;
- 19 Direktive, med senere ændringer;
- 20 Direktiv, med foretagne ændringer;
- 21 Директив, с всички поправки;
- 22 Direktiv, med foretagne ændringer;
- 23 Direktiv, med foretagne ændringer;
- 24 Direktiv, med foretagne ændringer;
- 25 Direktiv, med foretagne ændringer;

- 16 Megjelölés * az/ <A> alábbi, az/ igazolja a megjelölés, az/ <C> használtatva szerinti;
- 17 Uvaga * zгодні z dokumentacją <A> przy użyciu opinii świadczących <C>
- 18 Nota * așa cum este stabilit în <A> și aprobat pozitiv în în conformitate cu <C>
- 19 Opomba * kolje dobavljeno v <A> in odobreno s strani v skladu s <C>
- 20 Märkus * såsom godkännt i <A> och godkänt av enligt <C>
- 21 Zabeleška * kao je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno od strane prema <C>
- 22 Pasaba * kaip nustatyta <A> ir kaip patvirtina nusipreta pagal <C>
- 23 Poznamos * ako bolo uvedeno v <A> a pozitívne zistené v súlade s <C>
- 25 Not * såsom godkännt i <A> och godkänt av enligt <C>

<A>	DAIKIN.TCF.015P12/11-2012
	DEKRA (NB0344)
<C>	74736-KRQ/EMC97-4957

- 13** DICZ** on valuttettu laillattam Teknisen Asiantijan.
- 14** Společnost DICZ** má oprávnění ke kompletnímu souboru technické konstrukce.
- 15** DICZ** je ověřen za izradu. Databele o tehničkoj konstrukciji.
- 16** A DICZ** jogszerű a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
- 17** DICZ** má povolenie do zberania a spracovávania dokumentácií konštrukčnej.
- 18** DICZ** este autorizat să completeze Dosarul Tehnic de construcție.
- 19** DICZ*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehničnega maza.
- 20** DICZ*** on voluttatu koostama tehnilist dokumentatsioonist.
- 21** DICZ*** e opravljena za izradu. Databele o tehničkoj konstrukciji.
- 22** DICZ*** jogszerű a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
- 23** DICZ*** má povolenie do zberania a spracovávania dokumentácií konštrukčnej.
- 24** Spoločnosť DICZ*** je oprávnená vyvíjať súbor technickej konštrukcie.
- 25** DICZ*** Technik Yapı Dosyasını Detaylı olarak hazırlar.



Takayuki Fujii
 Managing Director
 5th of November 2012

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
 U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Píseň Skvrňany,
 Czech Republic

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ




Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.

- Doğru montaj için bu GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuz önlemleri UYARILAR ve İKAZLAR olarak sınıflandırır.
Aşağıdaki tüm önlemlere uymaya dikkat ediniz: Bunların tümü güvenliği sağlamak için önemlidir.




⚠ UYARILAR..... Bir UYARI'ya uymamak ölüm veya ciddi yaralanma gibi ağır sonuçlara neden olabilir.



⚠ İKAZLAR..... Bir İKAZ'a uymamak ise bazı durumlarda ağır sonuçlara yol açabilir.

- Bu kılavuzda aşağıdaki güvenlik sembolleri kullanılır:















 Bu talimata kesinlikle uyun.	 Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun.	 Asla denemeyin.
--	---	---


- Montajı tamamladıktan sonra, montaj hatalarına karşı kontrol için birimi test edin. Kullanıcıya birimi Kullanma Kılavuzuna uygun olarak kullanma ve temizlemeyle ilgili yeterli bilgi verin.

⚠ UYARILAR	
• Montaj bayi veya başka bir uzman kişi tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj su sızıntısı, elektrik çarpması, veya yangına neden olabilir.	
• Klima cihazını bu kılavuzda belirtilen talimatlara uygun olarak monte edin. Yanlış montaj su sızıntısı, elektrik çarpması, veya yangına neden olabilir.	
• Kesinlikle verilen veya belirtilen montaj parçalarını kullanın. Başka parçaları kullanmak, birimin arıza yapması, su sızıntısı, elektrik çarpması, veya yangına neden olabilir.	
• Klima cihazını, birimin ağırlığını taşıyabilecek sağlam bir temel üzerine monte edin. Yetersiz temel veya eksik montaj birimin temelden ayrılıp düşmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.	
• Elektrik işleri montaj kılavuzu ve ulusal elektrik kablaj kuralları veya uygulama kurallarına göre yapılmalıdır. Yetersiz kapasite veya eksik elektrik işleri, elektrik çarpması, veya yangına neden olabilir.	
• Kesinlikle ayrı bir elektrik devresi kullanın. Kesinlikle başka bir cihazla ortak güç kaynağı kullanmayın.	
• Kablaj için, arada bağlantı olmadan tüm mesafeyi kapsayacak uzunlukta kablo kullanın. Bir uzatma kablosu kullanmayın. Güç kaynağı üzerine başka yükler koymayın, ayrı bir elektrik devresi kullanın. (Bunu yapmamak aşırı ısınmaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.)	
• İç ünite ve dış üniteler arasında elektrik bağlantıları için belirtilen türde kablolar kullanın. Uçları dış baskılara maruz kalmayacak şekilde bağlantı tellerini sıkıca kelepçeleiniz. Eksik bağlantılar veya kelepçeleme kutupların aşırı ısınmasına veya yangına neden olabilir.	
• Bağlantı ve besleme kablolarını bağladıktan sonra kabloları, elektrik kapakları veya panolar üzerinde aşırı yük oluşturmayacak şekilde biçimlendiriniz. Kabloların üzerine kapaklar monte ediniz. Eksik kapak montajı kutupların aşırı ısınması, elektrik çarpması, veya yangına neden olabilir.	
• Sistemi monte ederken veya yerini değiştirirken, belirtilen soğutucu devresini, hava gibi belirtilen soğutucu (R410A) dışındaki maddelerden koruyunuz. (Soğutucu devresinde hava veya başka yabancı maddelerin bulunması, yaralanmaya yol açacak şekilde aşırı basınç yükselmesi veya patlamaya neden olur.)	
• Soğutucu montaj işi sırasında sızıntı yaptıysa odayı havalandırınız. (Soğutucu, alev tutulduğunda bir zehirli gaz üretir.)	
• Tüm montaj işleri tamamlandıktan sonra, soğutucu sızıntısı olmadığından emin olmak için kontrol edin. (Soğutucu, alev tutulduğunda bir zehirli gaz üretir.)	
• Pompa durduğunda, soğutucu borularını çıkarmadan önce kompresörü durdurun. Pompa kapalıyken, kompresör çalışmaya devam ediyorsa ve kapatma vanası açıksa, soğutucu boruları çıkartıldığında içeriye hava emilerek dondurucu devresinde anormal basınca sebep olur ve bu da arızaya, hatta yaralanmaya yol açabilir.	
• Montaj sırasında, kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu borularını sağlam şekilde takın. Pompa kapalıyken, kompresör kapalıysa ve kapatma vanası açıksa, kompresör çalıştırıldığında içeriye hava emilerek dondurucu devresinde anormal basınca sebep olur ve bu da arızaya, hatta yaralanmaya yol açabilir.	
• Drenaj hortumunu iç ünitenin arkasına yerleştirirken, soğutucu borularını drenaj hortumunu, sağdaki resimdeki gibi, "J" bantıyla sarın. Alt panelin tırnaklarını montaj plakasının yuvalarına geçirmek zorsa.	
• Kesinlikle bir toprak bağlantısı kurun. Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner, veya telefon toprak kablosuna topraklamayın. Eksik toprak bağlantısı, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Yıldırım veya diğer kaynaklardan aşırı yüksek akım klima cihazında hasara neden olabilir.	
• Kesinlikle bir toprak kaçağı kesicisi takın. Toprak drenaj kesicisinin takılmaması, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.	

⚠ İKAZLAR	
• Klima cihazını alev alan gaz kaçağı bulunma tehlikesi olan bir yere monte etmeyin. Gaz kaçağının ünite çevresinde birikmesi durumunda, yangına neden olabilir.	
• Drenaj borularını bu kılavuzdaki talimatlara uygun olarak yerleştirin. Yetersiz borulama, taşmaya neden olabilir.	
• Genişletme somunlarını örneğin bir tork anahtarı ile belirtilen yöntem uygun olarak sıkın. Genişletme somunu çok fazla sıkılırsa, uzun bir süre sonra genişletme somunu çatlayıp soğutucu gaz kaçağına neden olabilir.	
• İç üniteyi mutlaka eldiven takarak kaldırın ve taşıyın.	

AKSESUARLAR

Kelepçe metali	Fitting yalıtımı	Sızdırmazlık pedi		Tahliye hortumu	Askı kelepçesi pulu	Sızdırmazlık malzemesi	Kelepçe	Pul tespit plakası	Kanal flanşı vidaları	
1 adet	Her birinden 1 adet	Büyük ve küçük Her birinden 1 adet	3 adet (yalnızca 50-60 tipi için)	1 adet	1 adet	8 adet	2 adet	6 adet	1 set	1 set
	 gaz borusu için  sıvı borusu için	 Büyük  Küçük	 2 büyük  1 küçük	 Askı (sağ) yalıtımı					 4 adet	 24 adet
Çıkış deliğinde saklanır										

Hava filtresi	[Diğer]
1 adet	
	<ul style="list-style-type: none"> Kullanım kılavuzu Montaj kılavuzu

Opsiyonel aksesuarlar

- Bu iç ünite belirtilen uzaktan kumandalardan birini gerektirir.
- Kablolu ve kablosuz olmak üzere iki farklı uzaktan kumanda tipi mevcuttur. Müşterinin talebine uygun bir uzaktan kumanda seçin ve bunu uygun bir yere monte edin. Uygun uzaktan kumandayı seçmek için, kataloglara ve teknik literatüre bakın

YER SEÇİMİ


- Montaj sahasını seçmeden önce, kullanıcının onayını alın.

İç ünite

⚠ İkazlar

- Ambalaj açılırken veya daha sonra cihazı taşıırken kaldırma saplarından tutmaya dikkat edin. Diğer kısımlara, özellikle soğutucu borularına, drenaj borularına ve flanç kısımlarına baskı uygulamayın. Üniteyi monte ederken koruyucu gysiler (eldiven, vb.) kullanın.
- Tavanda nem oranının 30°C ve %80 Göreli Nem üzerinde olduğunu düşünüyorsanız, ünite gövdesine yalıtım uygulayın. Kalınlık 10mm'den fazla olacak şekilde ve tavan açıklığının iç kısmına uyacak şekilde, cam yünü veya polietilen köpükten mamul yalıtım kullanın.

- En iyi hava dağılımı sağlanmıştır.
- Hava geçişi tıkalı değildir.
- Yoğunlaşan sıvı düzgün şekilde tahliye edilebilir.
- Tavan iç ünitenin ağırlığını taşıyacak kadar güçlüdür.
- Bir asma tavanın meyilli olduğu görülmemektedir.
- Bakım ve servis için yeterli boşluk bırakılmıştır.
- İç ve dış üniteler arasındaki borular uygun sınırlar içindedir. (Dış ünitenin montaj kılavuzunu inceleyin.)
- İç ünite, dış ünite, güç kaynağı kabloları ve iletim kabloları televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzaktadır. Bu elektrikli aygıtlarda görüntü bozukluğu ve gürültü önler. (Gürültü, bir metre aralık korunsa dahi elektrik dalgasının oluştuğu koşullara bağlı olarak oluşabilir.)
- Cihaz, patlayıcı potansiyeli olan bir ortamda kullanıma uygun değildir.

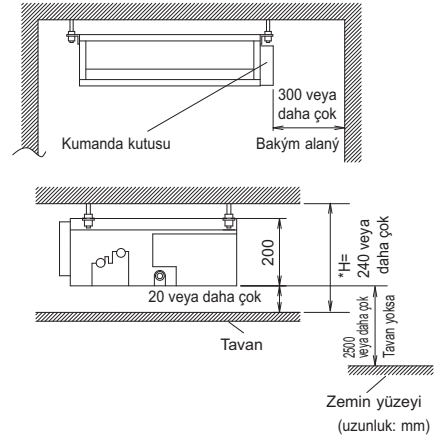

- Üniteyi monte etmek için askı civatalarını kullanın. Tavan ünitenin ağırlığını taşıyacak kadar güçlü olup olmadığını kontrol edin. Tavan yeterince güçlü değilse üniteyi monte etmeden önce tavanı sağlamlaştırın.

"DRENAJ BORULARI" kısmında belirtilen şekilde en az 1/100 aşağı eğim olacak şekilde, *H boyutunu seçin.


- Kazara fana temas edilmesini önlemek için mutlaka aşağıdaki önlemlerden biri alınmalıdır:
 - Üniteyi, alt noktasının minimum yüksekliği 2,7 m olacak şekilde mümkün olduğunca yükseğe monte edin.
 - Fan, özel aletler kullanılmadan sökülemeyecek parçalarla (örn. koruyucu yalıtım, ızgara...) dışarıdan muhafazaya alınmışsa üniteyi, alt noktasının minimum yüksekliği 2,5 m olacak şekilde mümkün olduğunca yükseğe monte edin.
 - Üniteyi yalnızca özel aletler kullanılarak sökülebilecek kanal ve ızgarayla birlikte monte edin. Ünite, fana kazara dokunulmasını yeterli şekilde önleyecek şekilde monte edilmelidir. Kanallarda bir bakım paneli mevcutsa, fana kazara temas edilmesinin önlenmesi için panel özel aletler kullanılmadan sökülememelidir. Koruma önlemleri ilgili Avrupa mevzuatına ve ulusal mevzuata uygun olmalıdır. Montaj yüksekliğine ilişkin kısıtlama söz konusu değildir.

YER SEÇİMİ

■ Sinyal alıcının takılacağı yeri, aşağıdaki koşullara göre seçiniz:

- Entegre bir sıcaklık sensörü bulunan sinyal alıcıyı, hava akışı bulunan ve oda sıcaklığını net bir şekilde okuyabileceği şekilde giriş deliğinin yakınına takınız. Giriş deliği başka bir odada olduğunda veya birim, başka herhangi bir nedenle giriş deliğinin yakınına takılmadığında, hava akışı bulunan bir yere, zeminden 1,5m yükseğe takınız.
- Oda sıcaklığının net bir şekilde okunabilmesi için, sinyal alıcısını, hava çıkış ızgarasından çıkan sıcak veya soğuk hava akışına veya direk güneş ışıklarına maruz kalmayacağı bir yere takınız.
- Alıcı kablosuz uzaktan kumandadan gelen sinyalleri almak için bir gömme ışık reseptörü olduğundan, bunu sinyalin bir perde vs. ile engelleneceği bir yere monte etmeyin.

Hava çıkış ızgarası:
Ahşap veya plastik ızgara tavsiye edilir çünkü nem koşullarına bağlı olarak su yoğunlaşması oluşabilir.



⚠ İkazlar

Sinyal alıcısı, hava akışı bulunan bir yere takılmadığı takdirde, odanın sıcaklığını net bir şekilde okuyamaz.

Kablosuz uzaktan kumanda

- Varsa odadaki tüm floresan lambaları açın ve iç ünite tarafından uzaktan kumanda sinyallerinin uygun şekilde alındığı yeri belirleyin (4 metre içinde).

Dış ünite

- Dış ünite montajı için, dış ünitenin yanında gelen montaj elkitabına bakın.

MONTAJDAN ÖNCEKİ HAZIRLIKLAR

■ Ünitenin askı civata konumlarıyla ilgisi.

- Muayene menfezini, kontrol kutusunun bakım ve muayenesinin kolay olduğu kontrol kutusu tarafına monte edin. Kontrol açıklığını ünitenin alt kısmına takın.

■ Ünitenin dış statik basınç limitlerinin aşılmamasına dikkat edin.

(Dış statik basınç limitleri için teknik belgelere bakın.)



■ Montaj deliğini açın. (Önceden ayarlı tavanlar)

- Ünitenin takılacağı tavanca montaj deliği açıldıktan sonra, soğutucu borularını, drenaj borularını, iletim kablolarını ve uzaktan kumanda kablolarını (eğer kablosuz uzaktan kumanda kullanılıyorsa gerekmez) ünitenin boruları ve kablo deliklerinden geçirin. "SOĞUTUCU BORU İŞLERİ", "DRENAJ BORULARI" ve "KABLOLAMA" bölümlerine bakın.
- Tavan deliğini açtıktan sonra, gerekirse tavanda düzeltme yapın. Titreme olmaması için tavan çerçevesinin takviyesi gerekebilir. Detaylar için bir mimar veya duvarcıya başvurun.

■ Askı civatalarını monte edin.

(W3/8 - M10 süspansiyon civataları kullanın.)

Mevcut tavanlar için, tavanı ünitenin ağırlığını taşıyacak şekilde takviye etmek için askı civataları, gömülü civatalar ve gömülü somunlar kullanın ve yerinden temine dilecek diğer benzer parçaları kullanın. (Bkz. Şekil)

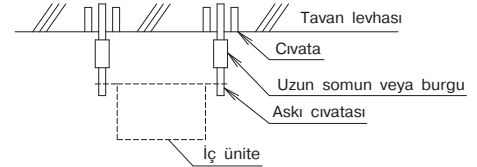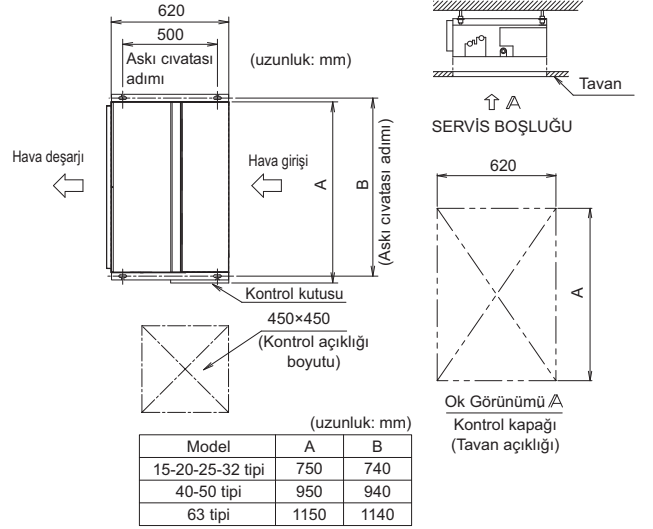


Açıklama : Yukarıdaki tüm parçalar yerinde temin edilir.

■ Bölme kapağını ve hava filtresini (aksesuar) takın.


Alttan emme durumunda.

- (1) Bölme kapağını çıkarın. (7 yer)
- (2) Çıkarttığınız bölme kapağını şekilde gösterildiği gibi yeniden takın (7 yer)
- (3) Sızdırmaz tamponunu, aşağıdaki şekilde gösterildiği şekilde takın. (Çıkış deliğinde saklanmış) (sadece 50-60 tipi için)
(Tavanın içindeki havayı içeri almak için ve dışarısının havasından hava almadığında, takmak gerekmez.)

- Sızdırmaz tamponunu (aksesuar), plakanın terleme materyalle kaplanmamış olan metal kısımlarına takın.
- Sızdırmaz tamponun farklı parçalarının arasında boşluk olmamasını sağlayın.

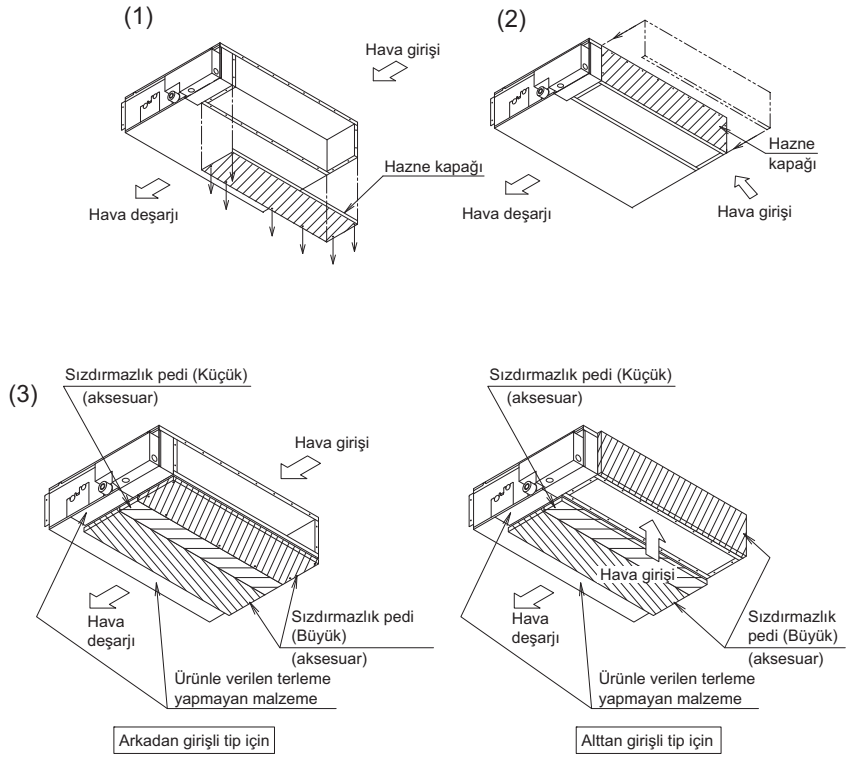


- (4) Askı (sağ) yalıtımını sağ askıya takınız. (Çıkış deliğinde saklanır)
(Takma taban hattı için aşağıdaki şekle bakınız.)

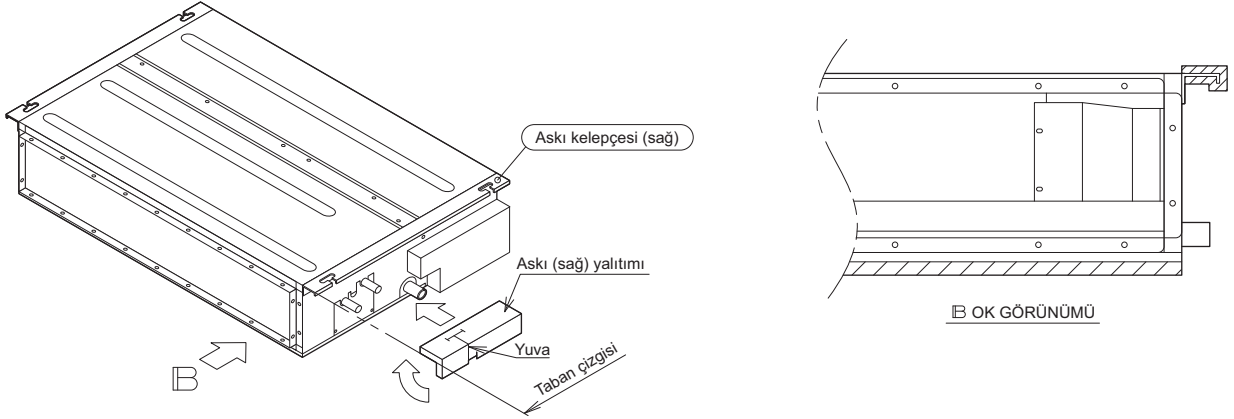


- (5) Hava filtresini (aksesuar), diyagramda gösterildiği şekilde takın.

Alt tarafta ise

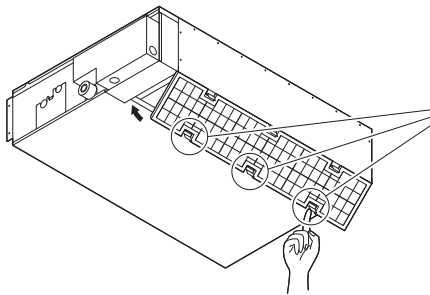

Arka tarafta ise

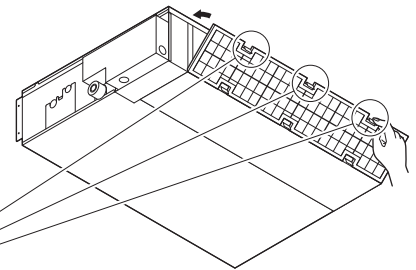

İÇ ÜNİTE MONTAJI

« Montajda kullanılacak parçaların şirketimiz tarafından temin edilen veya önerilen aksesuar ve parçalar olmasına dikkat edin. »

■ İç üniteyi geçici olarak monte edin.

- Askı civatalarını askı mesnetleriyle birleştirin. Askı civatasının üst ve alt kısımlarında somun ve rondela kullanarak sağlam biçimde takın. (Bkz. Şekil)


[TEDBİR]

Ünitede plastik drenaj gözü olduğundan, montaj sırasında kaynak parçaları ve diğer yabancı cisimlerin çıkış deliğine girmemesine dikkat edin.



■ Ünitenin yüksekliğini ayarlayın.

■ Ünitenin yatay olarak düz olduğunu kontrol edin.

[Askı mesnedinin sağlamlaştırılması]



[Rondelaların takılması]



⚠ İkazlar


Bir tesviye aleti veya suyla dolu plastik tüp kullanarak ünitenin düz takıldığından emin olun. Tesviye aleti yerine bir plastik tüp kullandığınızda, ünitenin üst yüzeyini plastik tüpün her iki ucunda da suyun yüzeyine göre ve üniteyi de yatay konuma göre ayarlayın. (Özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus, bu şekilde monte edildiği takdirde eğimin drenaj borusu yönünde olmamasıdır, zira bu sızıntıya sebep olur.)

■ Üst somunları sıkın.

■ Uzaktan kumandanın montajı.

Uzaktan kumandayla birlikte verilen "uzaktan kumanda montaj kılavuzuna" bakın.

Isı pompası için: Isıtma işlevini çalıştırırken ayaklarınız üşüyorsa, aşağıda gösterilen hava çıkış izgarasının eklenmesi tavsiye edilir.

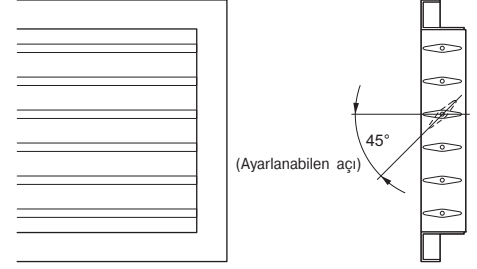

DIŞ ÜNİTE MONTAJI


Dış ünitenin yanında gelen montaj elkitabında açıklandığı şekilde monte edin.

SOĞUTUCU BORU İŞLERİ

Dış ünitenin yanında gelen montaj elkitabına bakın.

1. BORU UCUNUN GENİŞLETİLMESİ

- 1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin.
- 2) Kesim yüzeyindeki pürüzleri, boru içine parçacıklar girmeyecek biçimde aşağı doğru giderin.
- 3) Genişletme somununu boru üzerine koyun.
- 4) Boruyu genişletin.
- 5) Genişletmenin uygun biçimde yapıldığını kontrol edin.

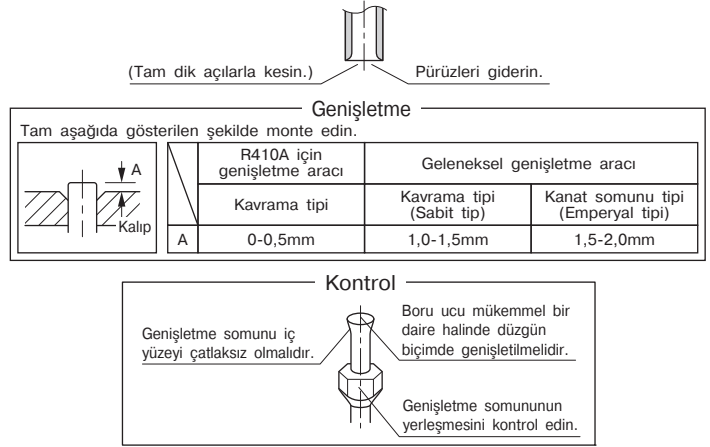

⚠ Uyarılar

- Genişletme parçası üzerinde mineral yağ kullanmayın. Sisteme mineral yağ girmesini önleyin, aksi takdirde ünitenin kullanım ömrü kısalmış olur. Geçmiş montajlarda kullanılmış olan boruları asla kullanmayın. Sadece bu ünitenin yanında gelen parçaları kullanın. Kullanım ömrü boyunca çalışmasını garanti altına almak için bu R410A ünitesine asla kurutucu monte etmeyin. Kurutma malzemesi çözünebilir ve sisteme hasar verebilir. Hatalı genişletme soğutucu gaz kaçağına neden olabilir.

2. SOĞUTUCU BORU İŞLERİ

- 1) Gaz kaçağını önlemek için, genişletme somununun iç ve dış yüzeylerine soğutma makine yağı uygulayın. (R410A için soğutma yağı kullanın)
- 2) İki genişletme somunun merkezlerini hizalayın ve genişletme somunlarını elle 3 veya 4 dönüş sıkın. Daha sonra tork anahtarıyla tamamen sıkın.
 - Genişletme somunlarının zarar görmesini engellemek ve gaz kaçağını önlemek için genişletme somunlarını sıkarken tork anahtarı kullanın.


Genişletme somunu sıkma torku		
Gaz tarafı		Sıvı tarafı
Ø9,5	Ø12,7	Ø6,4
33-39N·m	50-60N·m	15-17N·m

⚠ İkazlar

Fazla sıkılmak, genişletmeye hasar verebilir ve sızıntılara sebep olabilir.



SOĞUTUCU BORU İŞLERİ

3) İş bittikten sonra, gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

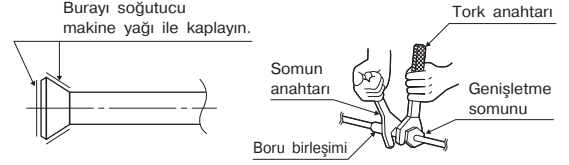

4) Gaz sızıntı kontrolünü yaptıktan sonra, boru bağlantılarını yalıtın.

- Sıvı ve gaz boruları ile birlikte verilen yalıtım malzemesini kullanın. Ayrıca, sıvı ve gaz boruları yalıtımının ek yerlerinin yukarı dönük olmasına dikkat edin. (Her iki ucu kelepçeyle sıkıştırın.)
- Gaz boruları için, ara sızdırmaz tamponu yalıtımın üstüne sarın (genişletme somunu kısmı).

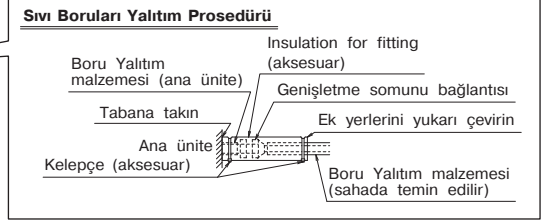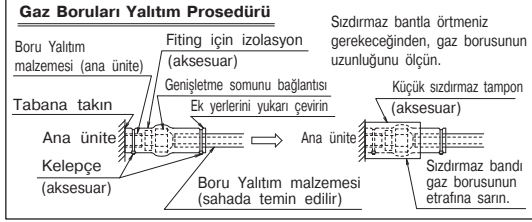


⚠ İkazlar

Ünitenin içinde boru bağlantısına kadar tüm boruları muhakkak yalıtın. Açıkta kalmış borular yoğunlaşmaya sebep olabilir veya dokunulursa yakar.

Boru İşleri Hakkında İkazlar

- Borunun açık ucunu toz ve rutubete karşı koruyun. (Her iki ucu kelepçeyle sıkıştırın.)
- Tüm boru bükümleri mümkün olduğu kadar yumuşak olmalıdır. Büküm için bir boru bükücü kullanın. (Bükme yarıçapı 30 ila 40mm veya daha büyük olmalıdır.)

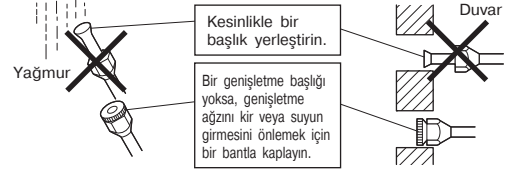

Bakır ve Isı İzolasyon malzemelerinin seçimi

Ticari bakır boru ve fittingler kullanırken, aşağıdakilere dikkat edin:

- İzolasyon malzemesi: Polietilen köpük
Isı iletkenlik oranı: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Soğutma gaz borusunun yüzey sıcaklığı maksimum 110°C'e ulaşır.
Bu sıcaklığa dayanıklı ısı izolasyon malzemelerini seçin.
- Kesinlikle aşağıdaki şekilde gaz ve sıvı borularını izole edin ve izolasyon boyutlarını sağlayın:


Gaz tarafı		Sıvı tarafı	Gaz borusu ısı izolasyonu		Sıvı borusu ısı izolasyonu
25/35 sınıf	50/60 sınıf		25/35 sınıf	50/60 sınıf	
O.D. 9,5mm	O.D. 12,7mm	O.D. 6,4mm	I.D. 12-15mm	I.D. 14-16mm	I.D. 8-10mm
Kalınlık 0,8mm			Kalınlık 10mm Min.		

Ayrıca, yüksek nem şartlarında soğutucu borularının (ünite boruları ve tali borular) yalıtımı takviye edilmelidir.

Üniteyi banyo, mutfak ve benzeri yerlerin yakınına monte ediyorsanız yalıtımı güçlendirin.

Aşağıdakine başvurun:

- 30°C, 75 Görel Nem üzeri: En az 20mm kalınlık
- Yalıtım yeterli değilse, yalıtım yüzeyinde yoğunlaşma oluşabilir.
- Gaz ve sıvı soğutucu boruları için ayrı ısı izolasyon boruları kullanın.

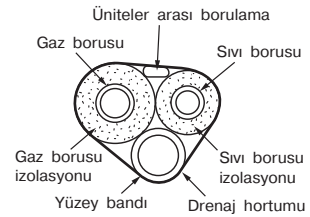



DRENAJ BORULARI

⚠ İkazlar

Oluk bağlantısını yapmadan önce suyun boşaltılmış olmasına dikkat edin.

■ Drenaj borularını takın.

- Drenajın düzgün çalışmasına dikkat edin.
- Drenaj borusunun çapı bağlantı borusunun çapına eşit veya daha fazla olmalıdır (vinil tüp; boru ebadı: 20mm; dış ebat: 26mm).
- Hava ceplerinin oluşmaması için drenaj borusu kısa ve en az 1/100 aşağı eğimli olmalıdır.

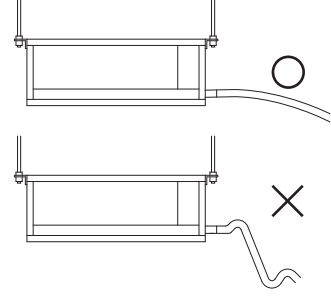
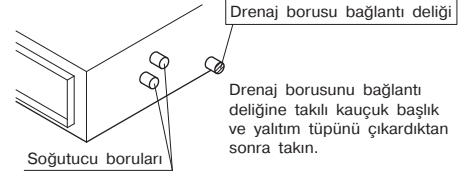


⚠ İkazlar

Drenaj borusunda biriken su drenajı tıkayabilir.

- Drenaj borusunun sarkmaması için her 1 ile 1,5 metrede askı telleri yerleştirin.
- Drenaj hortumunu ve metal kelepçeyi kullanın. Drenaj hortumunu tam olarak drenaj soketine sokun ve hortum ucunda bandın üst kısmı ile metal kelepçeyi iyice sıkıştırın. Vida kafası ile hortum arasındaki uzaklık 4mm'den az olana kadar metal kelepçeyi sıkıştırın.
- Oluşan yoğunlaşma su sızıntısına sebep olabileceğinden şu iki alan yalıtılmalıdır:
 - İç mekânlardan geçen drenaj boruları
 - Drenaj soketleri

Aşağıdaki çizime uygun şekilde, büyük sızdırmaz tamponunu kullanarak metal kelepçeyi ve drenaj hortumunu yalıtın.

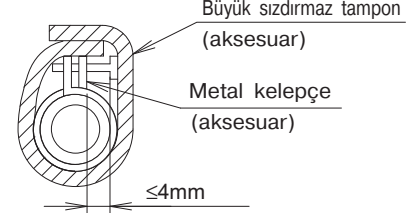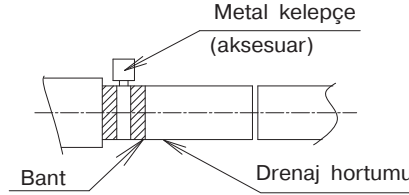


< TEDBİRLER >

Drenaj borusu bağlantıları

- Drenaj borusunu doğrudan amonyak kokan kanalizasyon borularına bağlamayın. Kanalizasyondaki amonyak drenaj borularından iç üniteye girebilir ve ısı eşanjörünü aşındırabilir.
- Drenaj hortumunu aşırı güç uygulanmasına sebep olacak şekilde bükmeyin veya eğmeyin. (Bu, sızıntıya sebep olabilir.)

■ Boru işleri bittikten sonra, drenajın düzgün olup olmadığını kontrol edin.

- Yavaş yavaş yaklaşık 1L suyu drenaj gözüne vererek drenajın yukarıda belirtilen gibi olup olmadığını kontrol edin.
 - Yavaş yavaş yaklaşık 1L suyu çıkış deliğinden drenaj gözüne vererek drenajı kontrol edin.
 - Drenajı kontrol edin.

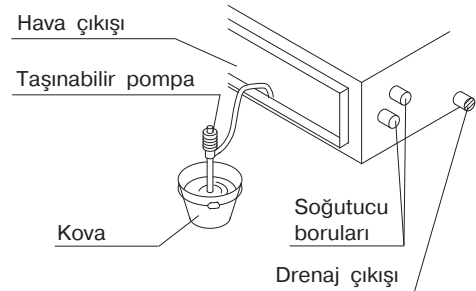

OLUĞUN MONTE EDİLMESİ

Yerinde temin edilen oluğu takın.

Hava girişi tarafı


- Oluğu ve giriş tarafı flenç takın (yerinde temin edilir).
- Flenç yardımcı vidalarla ana üniteye bağlayın (16, 20 veya 24 konumda).
- Giriş tarafı flençini ve oluk bağlantı alanını alüminyum bant veya benzer malzeme ile sararak hava sızmasını önleyin.

⚠ İkazlar

Giriş tarafına bir oluk takarken, hava girişi veya giriş tarafına da muhakkak bir hava filtresi takın. (Toz toplama verimi gravimetrik teknikle en az %50 olan bir hava filtresi kullanın.)

Çıkış tarafı

- Oluğu çıkış tarafı flençinin iç tarafına uygun şekilde bağlayın.
- Çıkış tarafı flençini ve oluk bağlantı alanını alüminyum bant veya benzer malzeme ile sararak hava sızmasını önleyin.

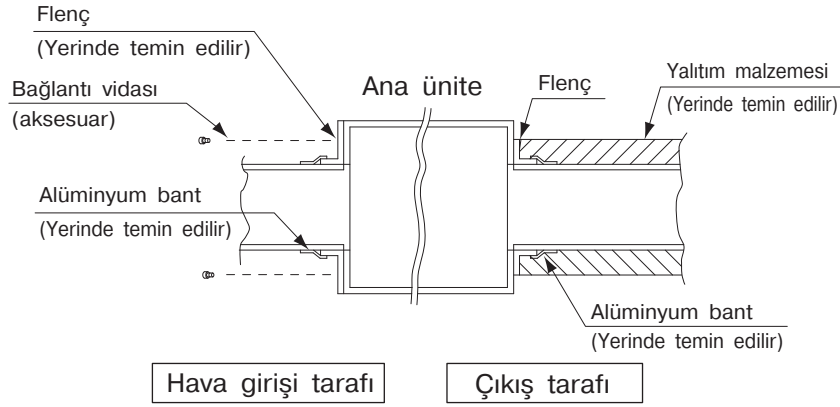

⚠ İkazlar


- Yoğunlaşma oluşmaması için muhakkak oluğu yalıtın. (Malzeme: cam elyafı veya polietilen köpük, 25mm kalınlıkta)
- Metal ağ veya çit biçimi latalar veya ahşap binalarda metal levhalar arasından geçen metal oluk kullanılırken oluk ile duvar arasında elektrik yalıtımı olmalıdır.

KABLOLAMA


Dış ünitenin yanında gelen montaj elkitabına bakın.

■ KABLONUN BAĞLANMASI.

- Kabloyu ancak kumanda kutusu kapağı Şekilde gösterildiği gibi çıkardıktan sonra yapın.

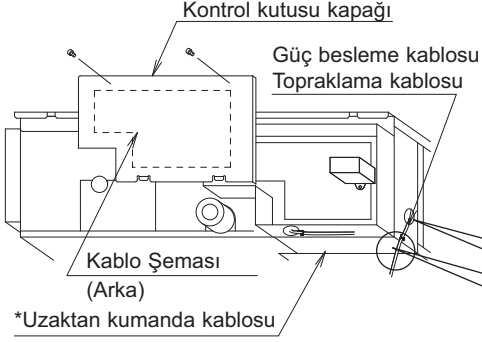

- ⚠ Kabloyu bir kablo giriş alanından geçirdiğinizden emin olun.
 - Bağlantıyı yaptıktan sonra, dışarıdan gelecek nemi ve küçük haşereleri önlemek için kabloyu ve kablo giriş alanını yalıtın.
 - Güçlü ve zayıf elektrik kablolarını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sızdırmazlık malzemesiyle sarın.
- (Aksi takdirde, dışarıdan gelen nem veya böcek vb. gibi küçük haşereler kontrol kutusu içerisinde kısa devreye neden olabilir.)
Hiçbir boşluk kalmayacak şekilde sağlam bağlayın.

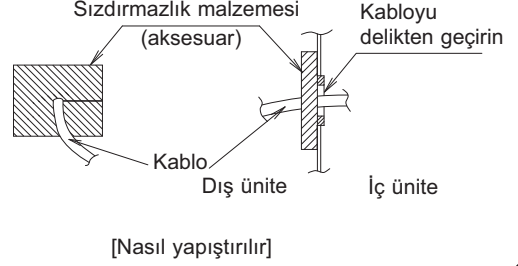

⚠ İkazlar

- Kabloları kelepçelerken, kablo bağlantıları üzerinde dıştan baskı olmaması için verilen kelepçelerle resimde gösterildiği gibi sıkıca kelepçeleysin.
- Kablo bağlama sırasında, kabloların düzgün olmasına ve kumanda kutusunda yığılma olmamasına dikkat edin ve kapağı iyice kapatın. Kumanda kutusu kapağını takarken, kabloları zarar vermemeye dikkat edin.
- Makine dışında, zayıf kabloları (uzaktan kumanda kabloları) ve güçlü kabloları (toprak hattı ve güç kaynağı) en az 50mm aralık bırakarak ayırın ve aynı yerden geçmemesine dikkat edin. Bunların yakın olması elektrik girişimine, arızaya ve kısa devreye yol açabilir.

[TEDBİRLER]

- Elektrik kaynağı kabloları için, ayrıca bkz. "Elektrik Kablo Şeması Etiketleri."


[Elektrik kablolarının bağlanması]

• Güç besleme kablosu ve toprak kablosu

Kumanda kutusu kapağını çıkarın.


Sonra, kabloları kablo deliğinden ve ünitelerden geçirin ve güç kablosu terminal bloğuna (4P) bağlayın.

Yalıtımlı vinil parçasını kumanda kutusuna koyduğunuzdan emin olun.

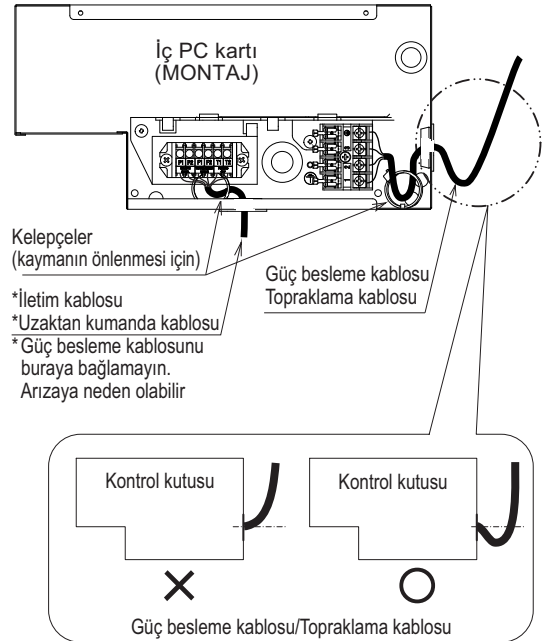

⚠ Uyarılar

Erimiş kablolar, taban kabloları, uzatma kabloları, veya starbust bağlantıları, aşırı ısınma, elektrik çarpması, veya yangına neden olabileceğinden kullanmayın.

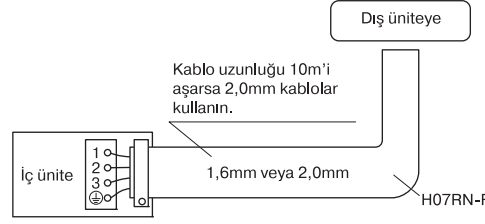

DENEME İŞLETİMİ VE TEST

Deneme İşletimi ve Test

- (1) Besleme voltajını ölçün ve belirlenen aralıkta olduğunu kontrol edin.
- (2) Deneme işletimi soğutma veya ısıtma modunda yapılmalıdır.

Uzaktan Kumanda ile deneme işletimi

- (1) Sistemi açma / kapama için ON/OFF butonuna basın.
- (2) Aynı zamanda SICAKLIK ve MOD butonlarının ortasına basın.
- (3) MODE butonuna iki defa basın.
(Deneme İşletim modunun seçildiğini gösteren “7” göstergede görünecektir.)
- (4) Deneme işletim modu yaklaşık 30 dakika sonra sona erer ve normal moda geçer. Deneme işletiminden çıkmak için ON/OFF butonuna basın.

■ Isı pompası için.

- Soğutma modunda en düşük program sıcaklığını seçin, ısıtma modunda ise en yüksek program sıcaklığını seçin.
- Deneme işletimi oda sıcaklığına bağlı olarak her iki modda iptal edilebilir.
 - Deneme işletimi tamamlandıktan sonra, sıcaklığı normal bir düzeye getirin (soğutma modunda 26°C ila 28°C, ısıtma modunda 20°C ila 24°C)
 - Koruma için sistem kapatıldıktan sonra 3 dakika sonra yeniden başlatma işlemi iptal eder.

- (3) Izgara hareketi gibi tüm işlev ve parçaların düzgün çalıştığından emin olmak için test işletimini Kullanıcı Kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirin.

* Klima cihazı bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Sistem montajdan sonra belli bir süre kullanılmayacaksa gereksiz enerji tüketimini önlemek için devre kesiciyi kapatın.

* Devre kesici klima cihazına giden gücü kapatmak için kesme yaparsa, sistem devre kesici tekrar açıldığında ilk işletim moduna döner.

Test Maddeleri

Test Maddeleri	Belirti (RC üzerinde tanı göstergesi)	Kontrol
İç ve dış üniteler sağlam temeller üzerine düzgün biçimde monte edilmişlerdir.	Düşme, sarsılma, gürültü	
Soğutucu gaz kaçağı yoktur.	Hatalı soğutma/ısıtma işlevi	
Soğutucu gaz ve sıvı boruları ve iç drenaj hortum uzantısı ısıtılarak izole edilmiştir.	Su kaçağı	
Drenaj borusu düzgün biçimde monte edilmiştir.	Su kaçağı	
Sistem düzgün biçimde topraklanmıştır.	Elektrik kaçağı	
Kablo bağlantılarını bağlamak için belirtilen kablolar kullanılmıştır.	Arıza veya yanma hasarı	
İç ve dış ünitenin hava girişi veya çıkışı için açık kanallar vardır. Kapatma vanaları açıktır.	Hatalı soğutma/ısıtma işlevi	
İç ünite uzaktan kumanda komutlarını düzgün biçimde almaktadır.	Arızalı	

KABLO ŐEMASI

==■■■■==	: SAHA KABLOSU
□○—□	: KONEKTÖR
●	: KABLO KELEPÇESİ
Ⓢ	: KORUYUCU TOPRAKLAMA VİDASI
L	: CEREYANLI
N	: NÖTR

BLK	: SİYAH	PRP	: MOR
BLU	: MAVİ	RED	: KIRMIZI
BRN	: KAHVERENGİ	WHT	: BEYAZ
GRY	: GRİ	YLW	: SARI
ORG	: TURUNCU	GRN	: YEŐİL
PNK	: PEMBE		

İÇ ÜNİTE

A1P	BASKILI DEVRE KARTI
C105	KAPASİTÖR
PS	GÜÇ BESLEME DEVRESİ
RC	ALICI DEVRE
TC	İLETİM DEVRESİ
HAP	İŐIK YAYAN DİYOT (SERVİS TAKİBİ – YEŐİL)
M1F	MOTOR (FAN)
M1P	MOTOR (DRENAJ POMPASI)
Q1DI	TOPRAK KAÇAK DETEKTÖRÜ
R1T	TERMİSTÖR (HAVA)
R2T, R3T	TERMİSTÖR (SERPANTİN)
S1L	ŐAMANDIRA ANAHTAR
SS1	SEÇİM ANAHTARI (ACİL DURUM)
V1R	DİYOT KÖPRÜŐÜ
X1M	TERMİNAL BLOKU (KUMANDA)
X2M	TERMİNAL BLOKU (GÜÇ BESLEMESİ)
Z1C	FERRİT ÇEKİRDEK (GÜRÜLTÜ FİLTRESİ)
Z1F	GÜRÜLTÜ FİLTRESİ

ALICI/EKRAN ÜNİTESİ

A2P	BASKILI DEVRE KARTI
A3P	BASKILI DEVRE KARTI
BS1	DÜĞME (AÇIK/KAPALI)
H1P	İŐIK YAYAN DİYOT (AÇIK-KIRMIZI)
H2P	İŐIK YAYAN DİYOT (FİLTRE -KIRMIZI)
H3P	İŐIK YAYAN DİYOT (ZAMANLAYICI-YEŐİL)
H4P	İŐIK YAYAN DİYOT (DEFROST-TURUNCU)
SS1	SEÇİM ANAHTARI (ANA/ALT)
SS2	SEÇİM ANAHTARI (KABLOSUZ ADRES SETİ)

KABLO ADAPTÖRÜ

KHuR	MANYETİK RÖLE
KFR	MANYETİK RÖLE
KCR	MANYETİK RÖLE
F1U	SİGORTA ((B),5A,250V)
F2U	SİGORTA ((B),5A,250V)

OPSİYONEL PARÇA KONEKTÖRÜ

X24A	KONEKTÖR (KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA)
X33A	KONEKTÖR (KABLO ADAPTÖRÜ)
X35A	KONEKTÖR (GÜÇ BESLEMESİ KONEKTÖRÜ)

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA



R1T	TERMİSTÖR (HAVA)
SS1	SEÇİM ANAHTARI (ANA/ALT)

WIRED REMOTE CONTROLLER (OPTIONAL ACCESSORY)	:	Kablolu uzaktan kumanda (Opsiyonel aksesuar)
SWITCH BOX (INDOOR)	:	Anahtar kutusu (iç)
TRANSMISSION WIRING	:	İletim kablosu
CENTRAL REMOTE CONTROLLER	:	Merkezi kumanda
INPUT FROM OUTSIDE	:	Diőaridan giriş

NOT



1. YALNIZCA BAKIR İLETKENLER KULLANIN.
2. MERKEZİ KUMANDA KULLANILIYORSA, ÜNİTEYE BAĞLANTI İÇİN KILAVUZA BAKIN.
3. DIŐARIDAN GİRİŐ KABLoları BAĞLANIRKEN, ZORLAMALI "KAPATMA" VEYA "AÇIK/KAPALI" KONTROLÜ İŐLEMİ UZAKTAN KUMANDAYLA SEÇİLEBİLİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN MONTAJ KILAVUZUNA BAKIN.
4. UZAKTAN KUMANDA MODELİ, KOMBİNASYON SİSTEMİNE GÖRE DEĐİŐİR; MÜHENDİSLİK VERİLERİNE VE KATALOGLARA VB. BAKIN. BAĞLANTI ÖNCESİ.

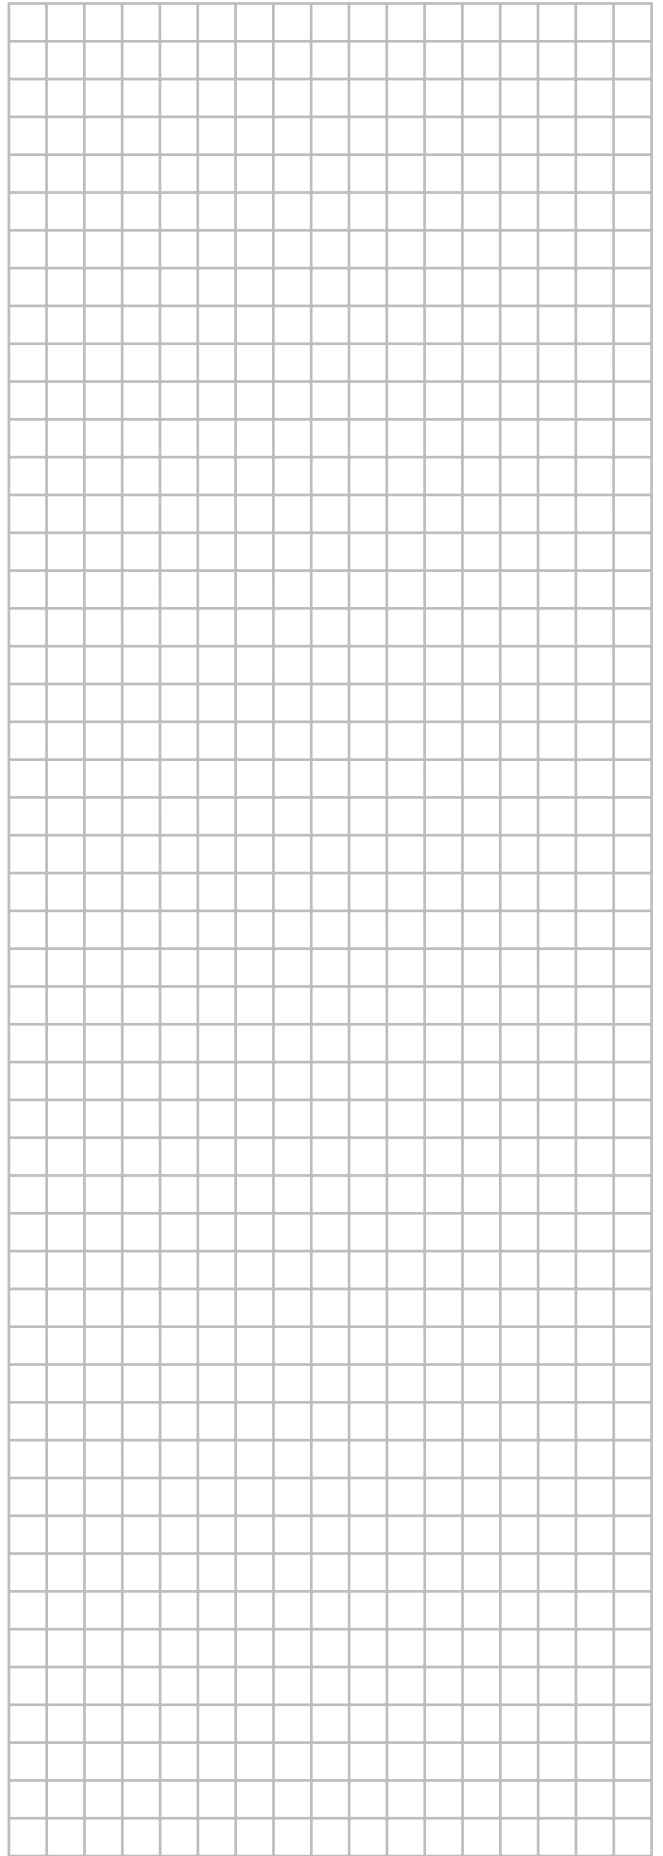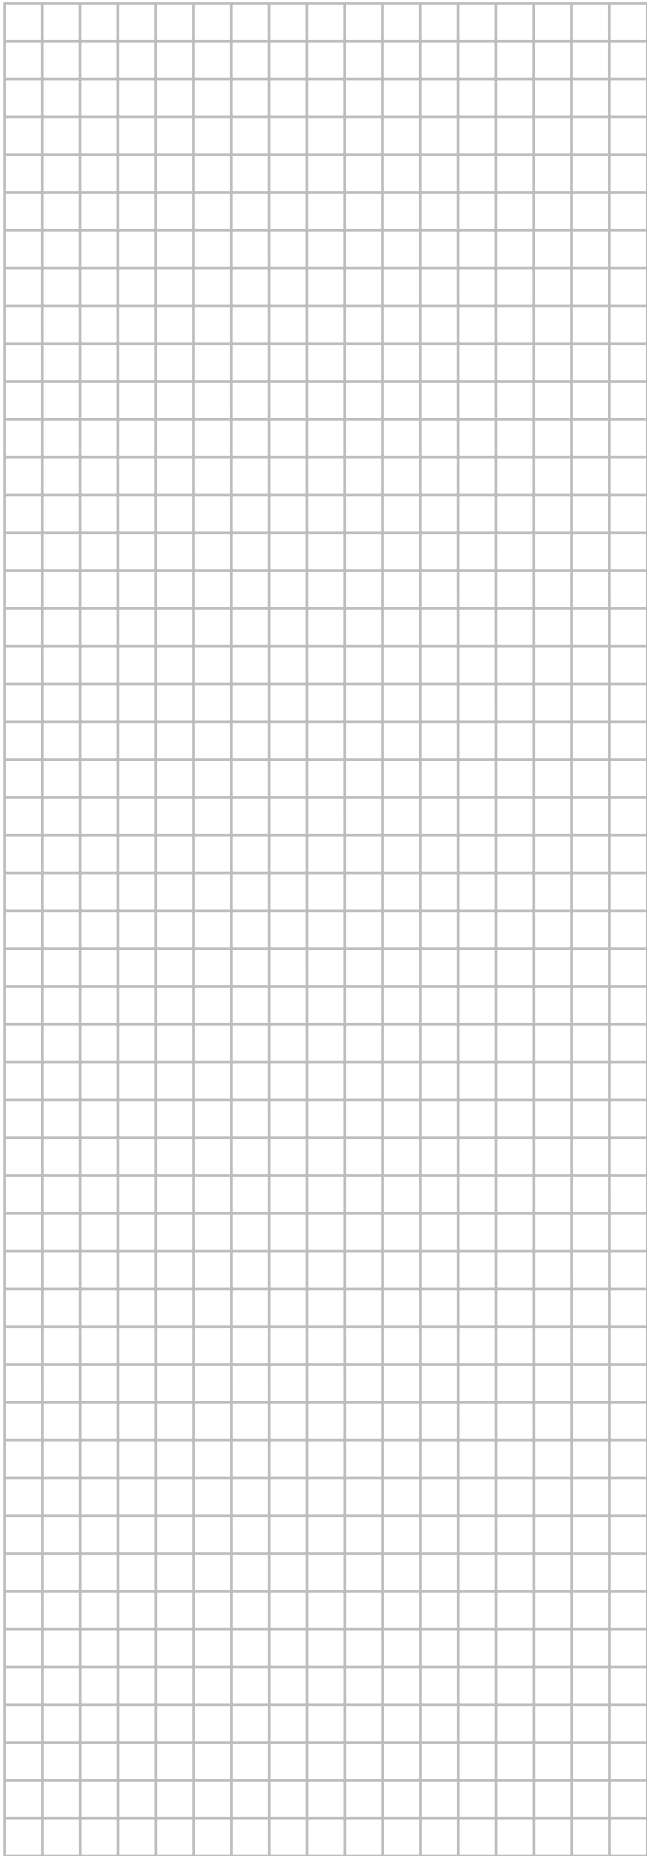

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2012 Daikin



4P325054-1 2012.07